


- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,5 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,1 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,1 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 5,6 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 5,6 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 3,6 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 3,6 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - Centrala Wentylacyjna dla CW - 5,5 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - Centrala Wentylacyjna dla CW - 3,0 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz zamiatany - 3,5 kW
- wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz zamiatany - 3,5 kW
- wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,7 kW
- wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,85 kW
- wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,48 kW

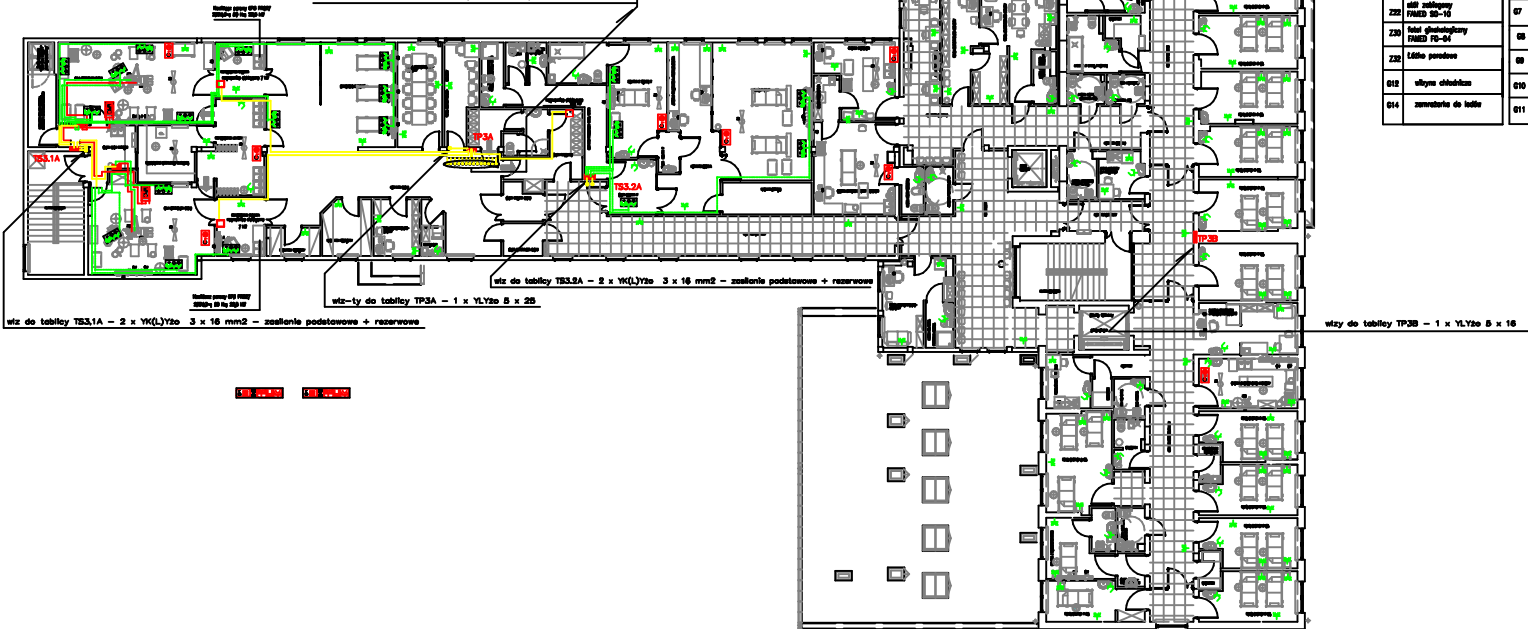

22	Wentylator	01	Wentylator	15a	okna	A	punkt poboru prądu pos.
23	Wentylator	02	Wentylator-225W	20a	okna	O	punkt poboru prądu
24	Wentylator	03	Wentylator	30a	okna	V	punkt poboru prądu
25	Wentylator	04	Wentylator	015	okna	N	punkt poboru prądu
26	Wentylator	05	Wentylator	015	okna	Oj	punkt poboru prądu
27	Wentylator	06	Wentylator	015	okna	20	punkt poboru prądu
28	Wentylator	07	Wentylator	015	okna		
29	Wentylator	08	Wentylator	015	okna		
30	Wentylator	09	Wentylator	015	okna		
31	Wentylator	10	Wentylator	015	okna		
32	Wentylator	11	Wentylator	015	okna		

- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,5 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,1 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 6,1 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 5,6 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 5,6 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 3,6 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz chłodniczy dla CW - 3,6 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - Centrala Wentylacyjna dla CW - 5,5 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - Centrala Wentylacyjna dla CW - 3,0 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz zamiatany - 3,5 kW
- Wiz 1 x YLY2o B x 8A - ogrzewacz zamiatany - 3,5 kW
- Wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,7 kW
- Wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,85 kW
- Wiz 1 x YLY2o 3 x 2,5 A - wentylator dachowy - 0,48 kW

**SIĘĆ TH - 5**

**WAW** BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHYTEKTURY SP. Z O.O.  
 UL. CYPRYJA 7 01-600 WŁOCŁAWEK  
 UL./TEL. 0-54 2252323, e-mail: waw@waw.pl

**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

RYSEK	INSTALACJA WŁZ-10w i GNIĄZD NA III PIETRZIE	DATA	11.11.2017
PROJEKTANT	mgr inż. DARIUSZ HIRSZ	STANOWISKO	5
SPRZĄDZĄCY	mgr inż. DARIUSZ HIRSZ	SPRZĄDZONY	11.11.2017
WSPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. DARIUSZ HIRSZ	WSPRZĄDZONY	11.11.2017
WSPRZĄDZAJĄCY	mgr inż. DARIUSZ HIRSZ	WSPRZĄDZONY	11.11.2017